# HZGZ-J

赫兹电力 HERTZ POWER

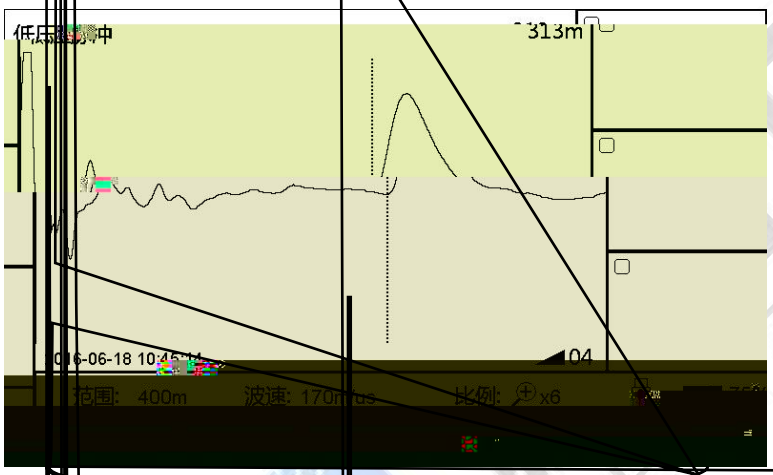

赫兹电力
HERTZ POWER


赫兹电力
HERTZ POWER

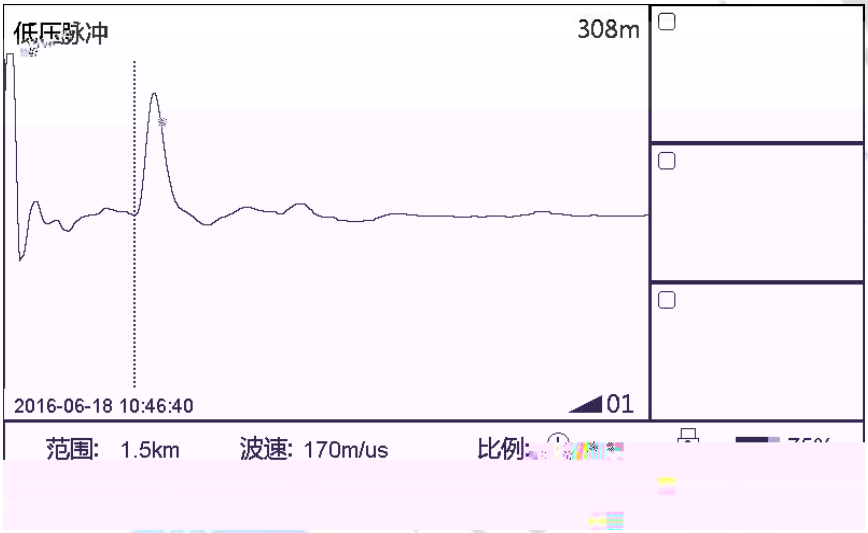

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER


313m
04
范围: 400m
波速: 170m/us
比例: x6

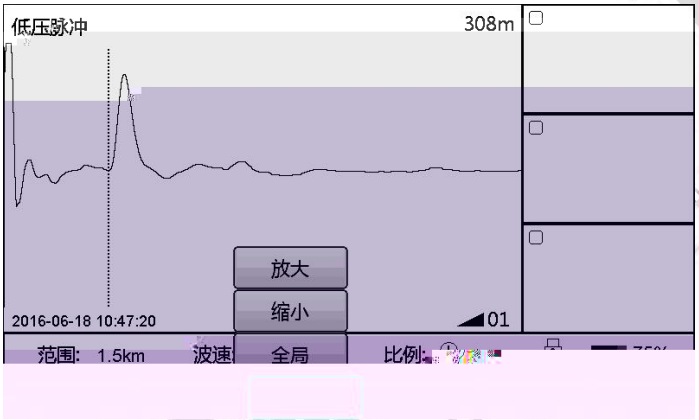
| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |





2-3-2


赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

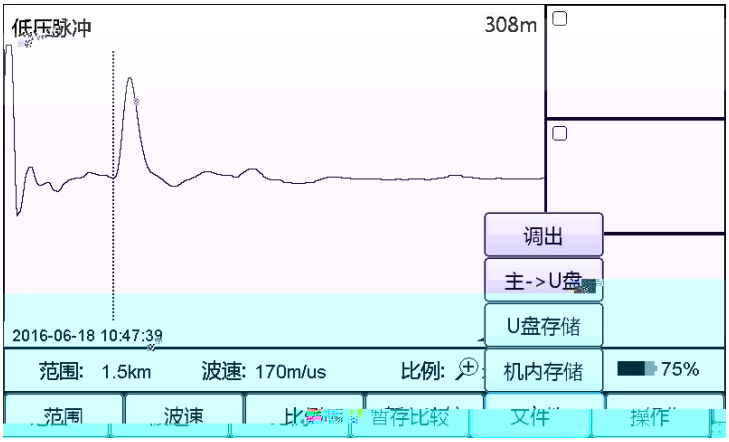



2-4-3

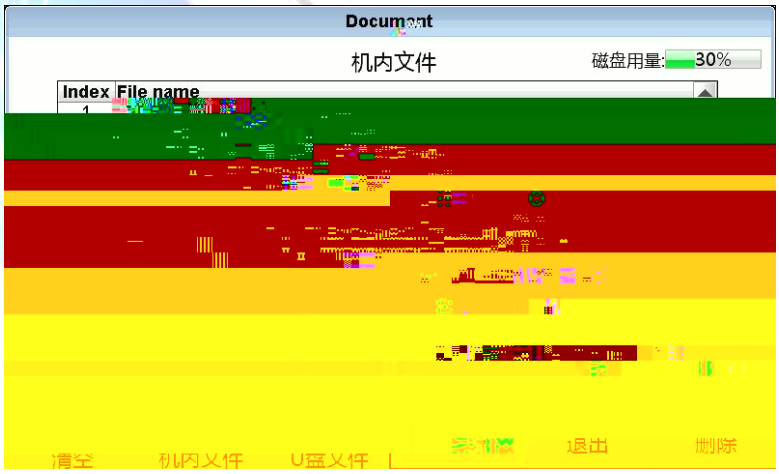




赫兹电力 HERTZ POWER


低压脉冲
308m
调出
主->U盘
U盘存储
2016-06-18 10:47:39
范围: 1.5km
波速: 170m/us
比例:
机内存储
75%
范围
波速
暂存比较
文件
操作

2-4-6


Document
机内文件
磁盘用量:30%
Index File name
退出
删除
清空
机内文件
U盘文件

2-4-7

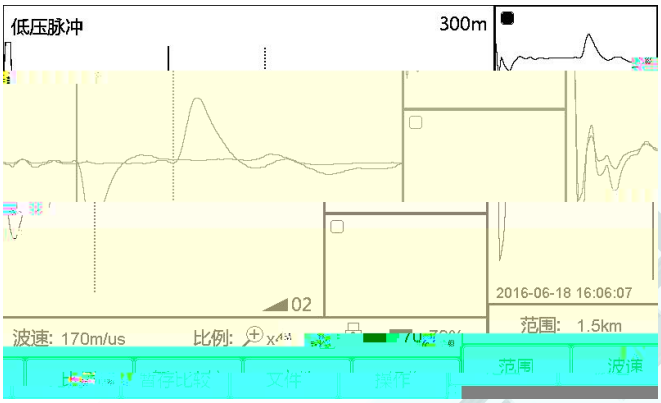

设置
退出
脉冲电流延时 000 us
多次脉冲延时2 0500 us
日期时间设置

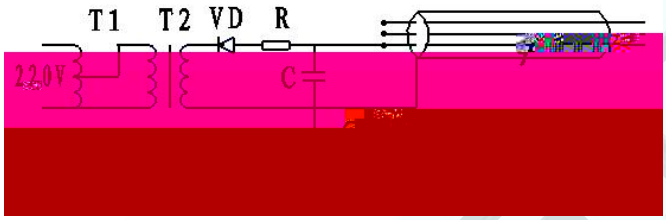
赫兹电力
HERTZ POWER


赫兹电力
HERTZ POWER

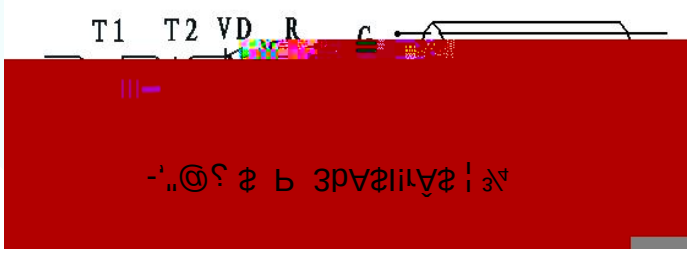

赫兹电力
HERTZ POWER

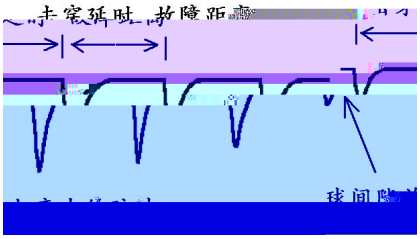
赫兹电力
HERTZ POWER

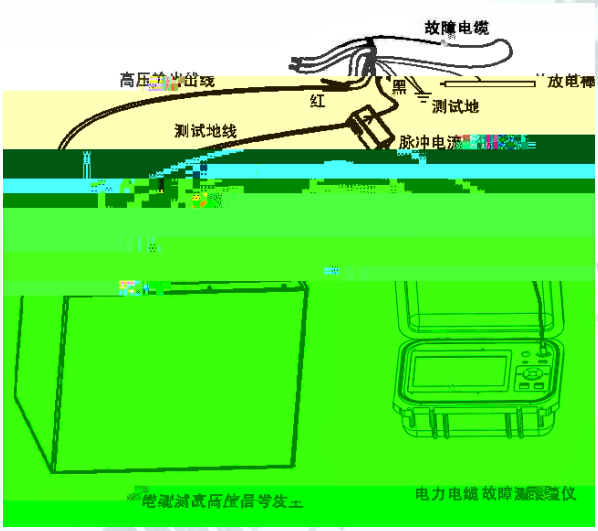

低压脉冲
300m
02
2016-06-18 16:06:07
波速: 170m/us
比例:
范围: 1.5km
范围
波速

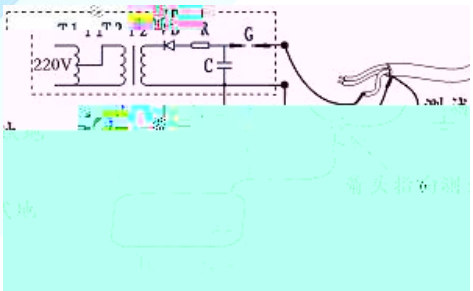

T1
T2
VD
R
220V
C




T1
T2
VD
R
C

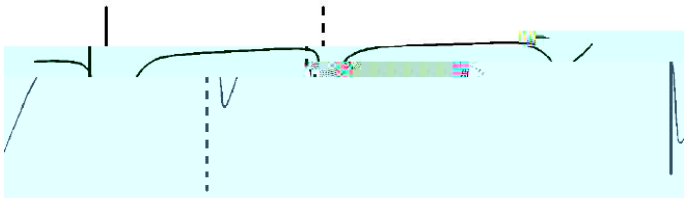

球间隙


故障电缆
高压
红
黑
放电棒
测试地
测试地线
脉冲电流
电力电缆故障测


220V
C
G

- 
- 
- 
- 
- 

赫兹电力 HERTZ POWER

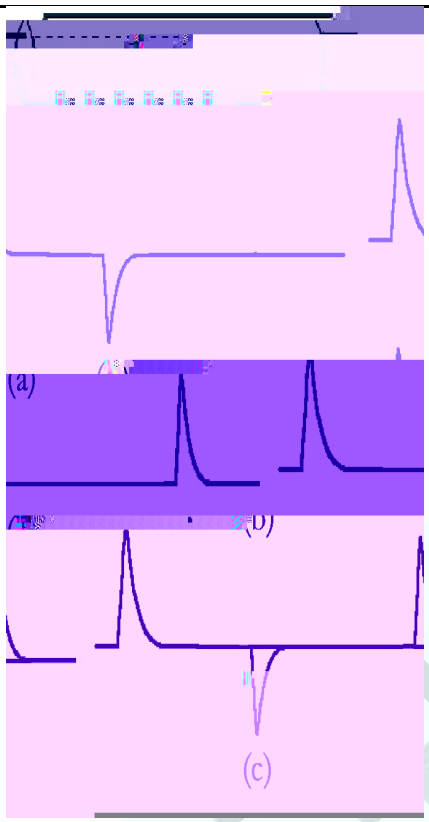


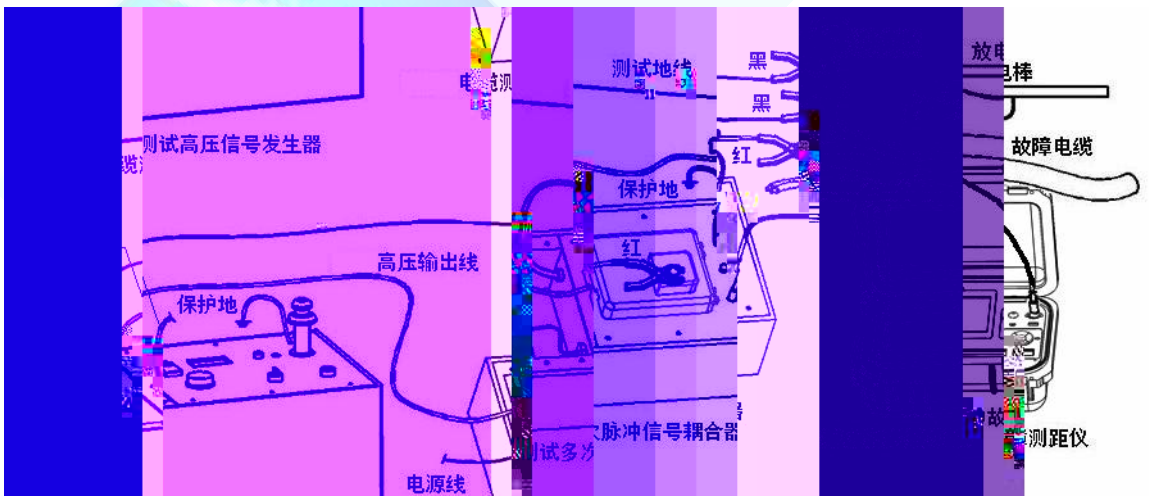
(a)较理想的直闪法波形

赫兹电力 HERTZ POWER

- 
- 
- 
- 
- 
  - 


赫兹电力
HERTZ POWER


(a)
(b)
(c)


测试高压信号发生器
高压输出线
保护地
电源线
测试地线
黑
黑
红
保护地
红
脉冲信号耦合器
故障电缆
测距仪

- 
- 
- 
- 
- 

~ ，


赫兹电力
HERTZ POWER


赫兹电力
HERTZ POWER