赫兹电力
HERTZ POWER

20 SF_6

3. 20

4.

5.

SF_6

6. SF_6

7.

8.

9.

10.U U PC

11.PC PC

1. AC220V/50Hz
2. 50W
3. 0.2
4. 0 1MPa
   0.001MPa
5. -20 80
   0.1
6. 90%RH
7.
8. SF_6 20
9. 320×240

10.


11.

12.

13. 150

14. 400×320×160(mm³) 6.2kg

400×370×200(mm³) 4.8kg

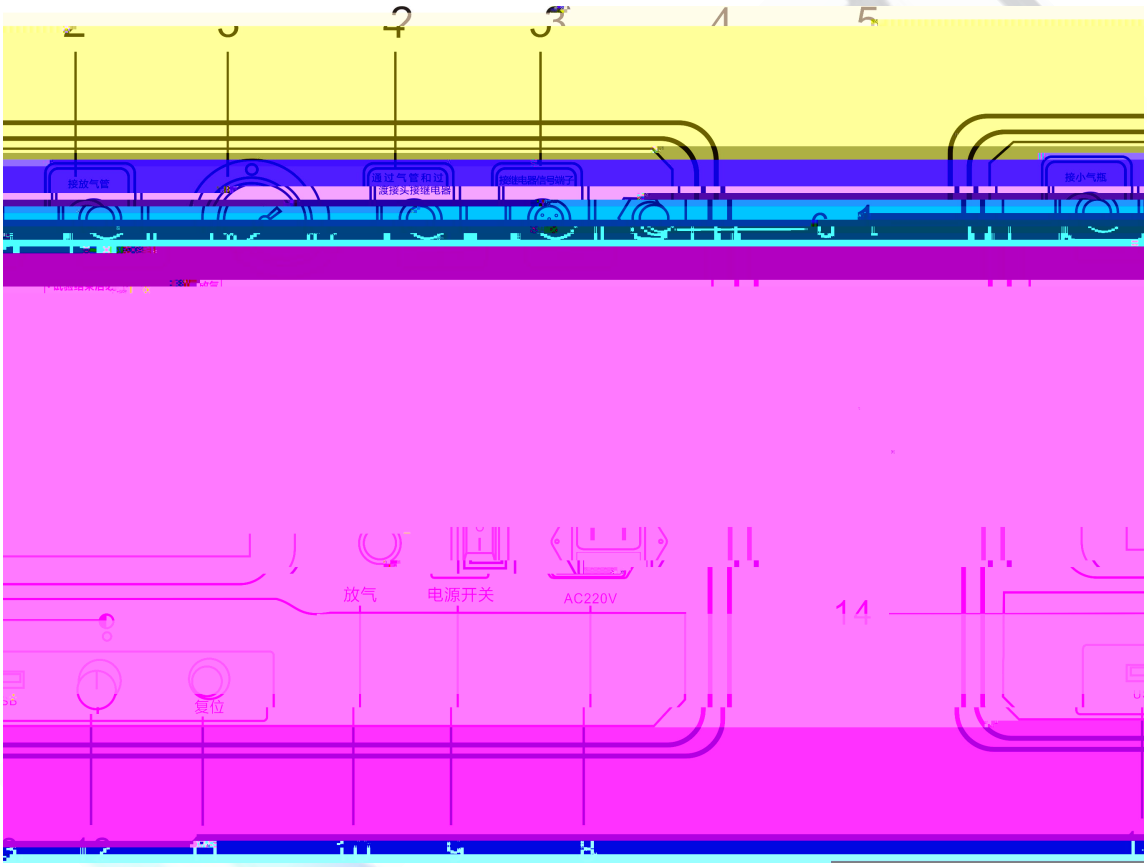

1.1

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13.USB 14. 15.LCD

320 × 240 LCD

LCD

“ ” “ ” “

”


“ ”

“ ”

“ ” “ ”

“ ” “ ”

“ ”

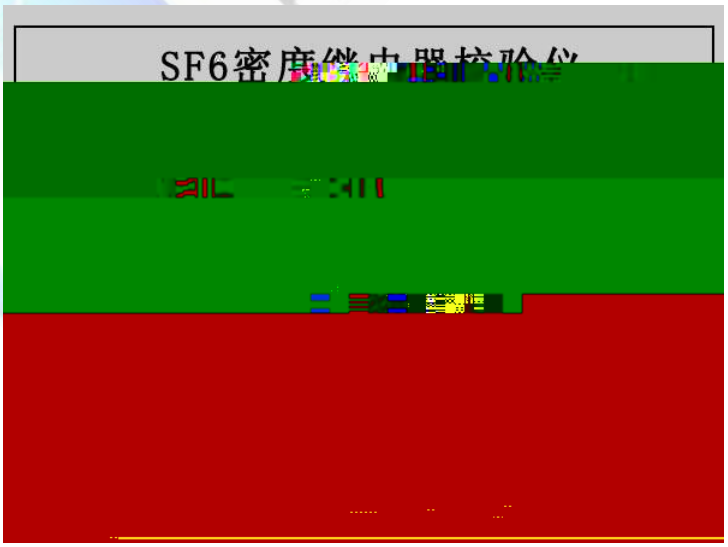

2.1

AC220V

2.1 “ ” “

” “20 ” “ ” “ ” “U ”



2.2

“ ” “ ”

3.5

3.1.5

3.1

3.1.1.3

4



3.2 SF_6

“ ”

0 9

0.001MPa 0.999MPa 0.1MPa

“ ”

1

“ ” “ ” “ ”

“ ”

“ ”

“ ” “ ” “

” “ ”

2

“ ”


3.1.3

3.3 1 1 2

2 Pt

P_{20} 20

赫兹电力
HERTZ POWER

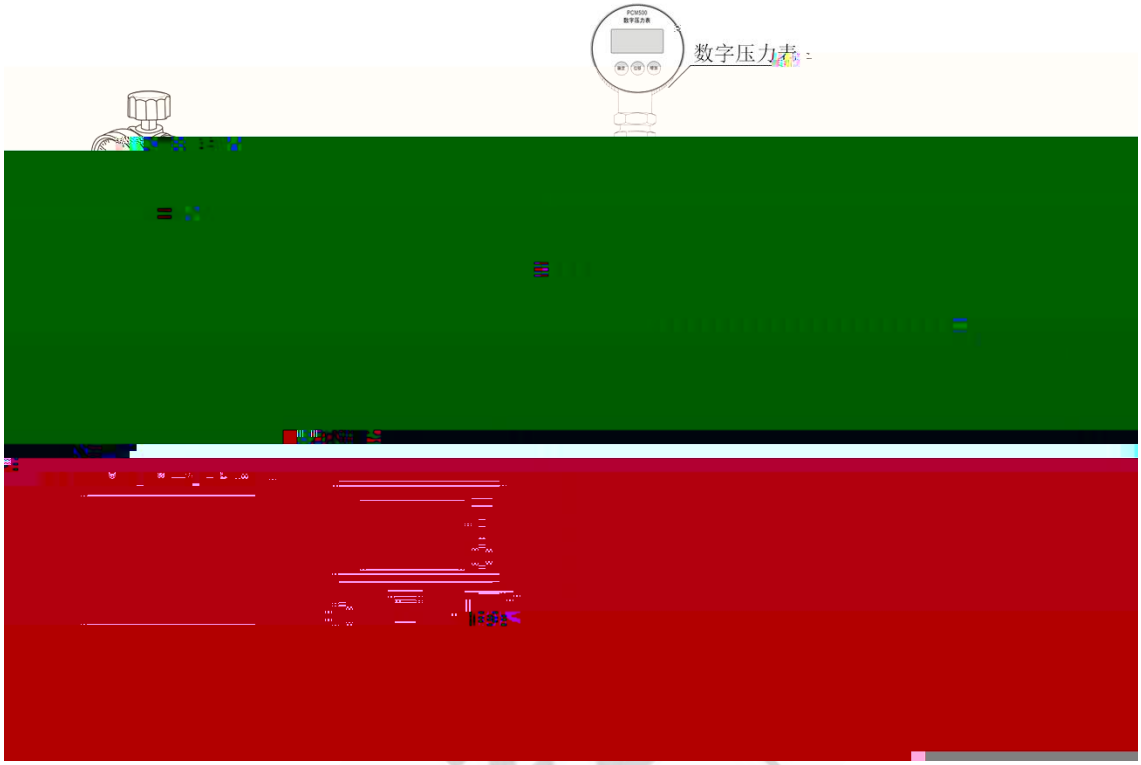

3.7

3.2.1

3.7

3.2.2

“ ” “ ”

3.8




3.8

“ ”


“ ” 3.9 “

” “ ”

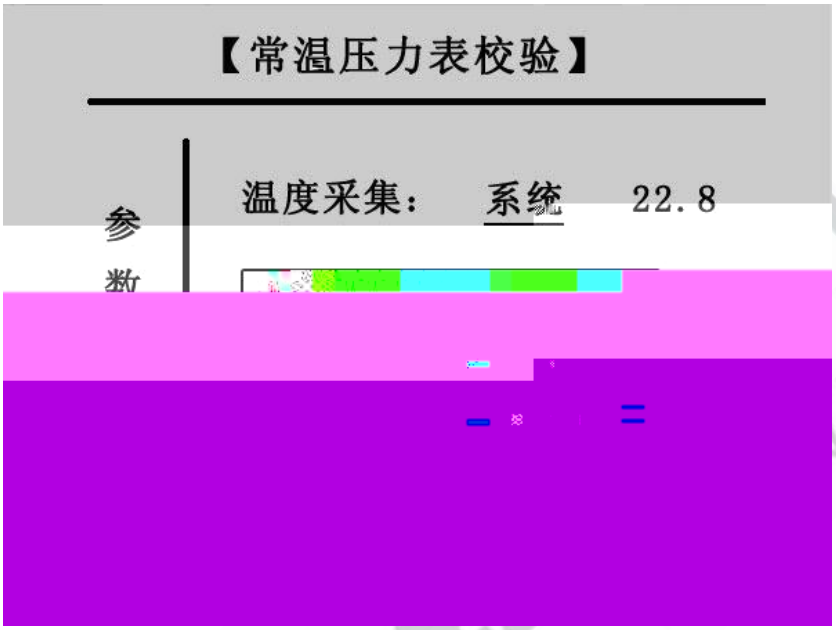

3.9

3.2.3

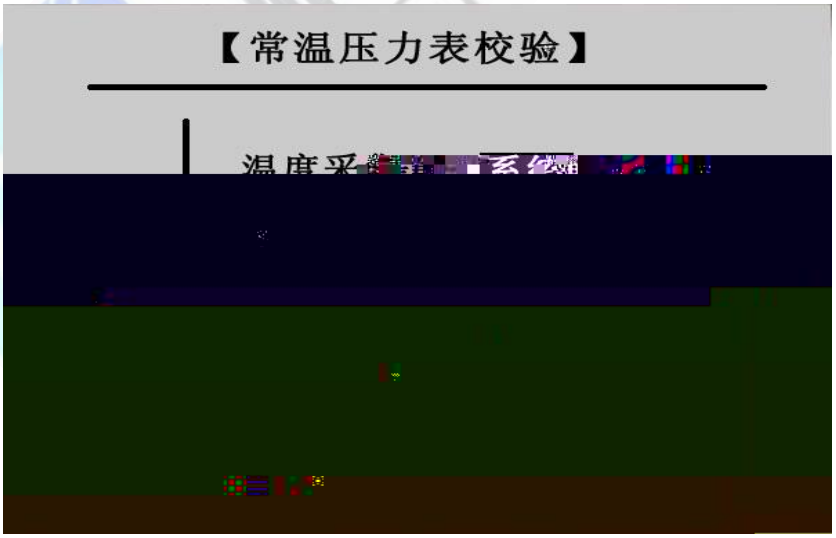

3.10

3.10 “ ”


3.11

常温压[illegible]表校验

	1		3	4	单位
[illegible]值Pt	0.000		0.000		MPa
输入值Pt	0.000				

3.11 [illegible]

赫兹电力
HERTZ POWER

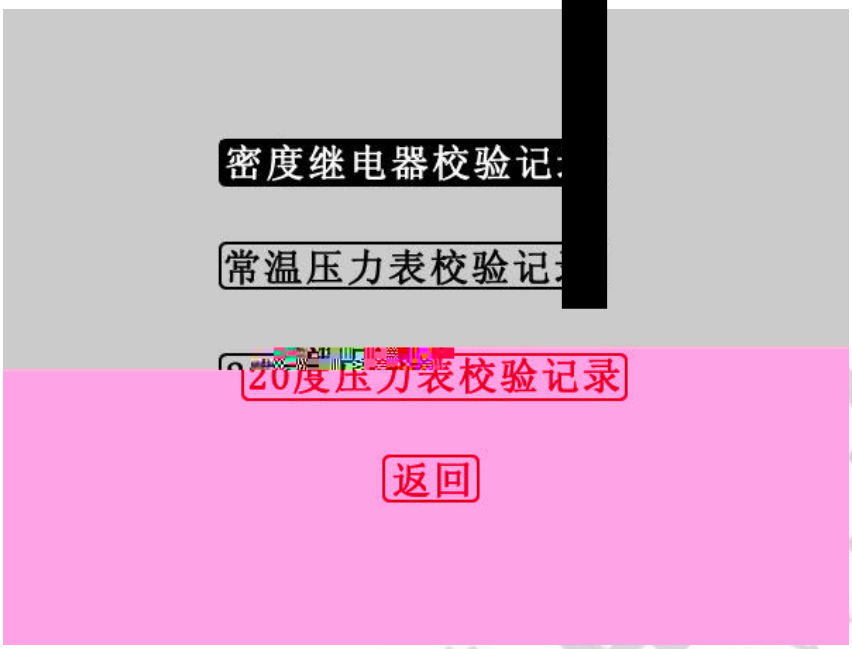

3.17


“ ” “ ” 3.17

“ ” 3.18



3.18


“ ”

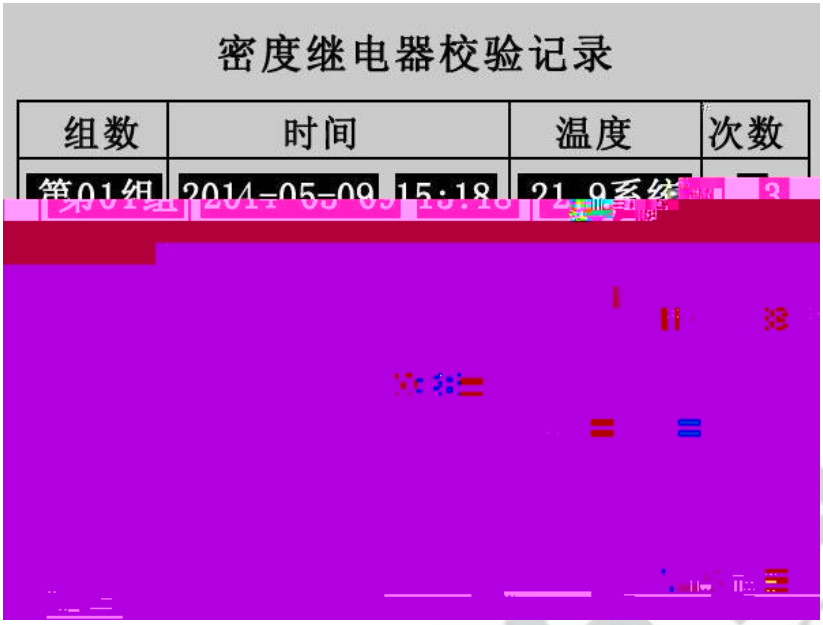

3.19

3.20 “ ” “ ”

3.18

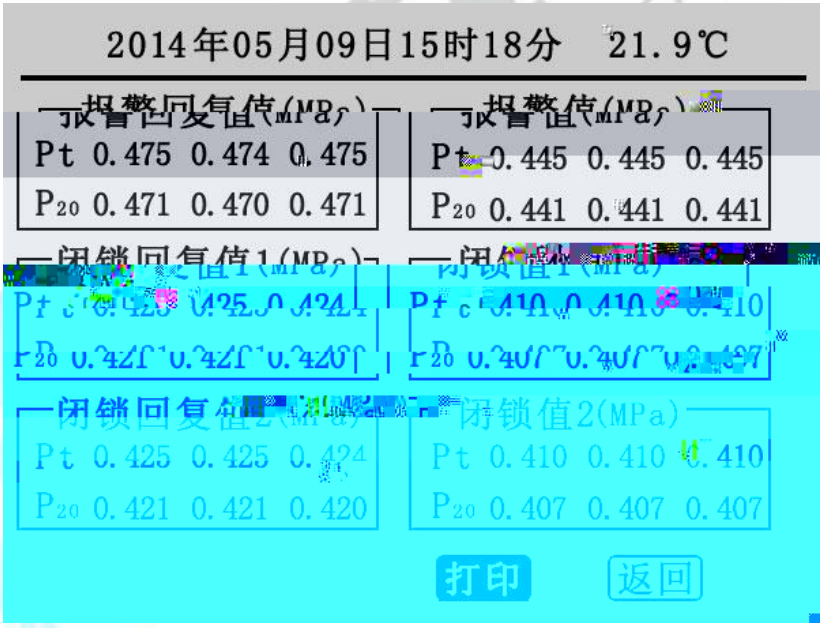

3.20

3.17 20

4.

4.1.1


4.1.2

-
- Windows

4.1.3




以管理员身份运行(A)　　“　　”

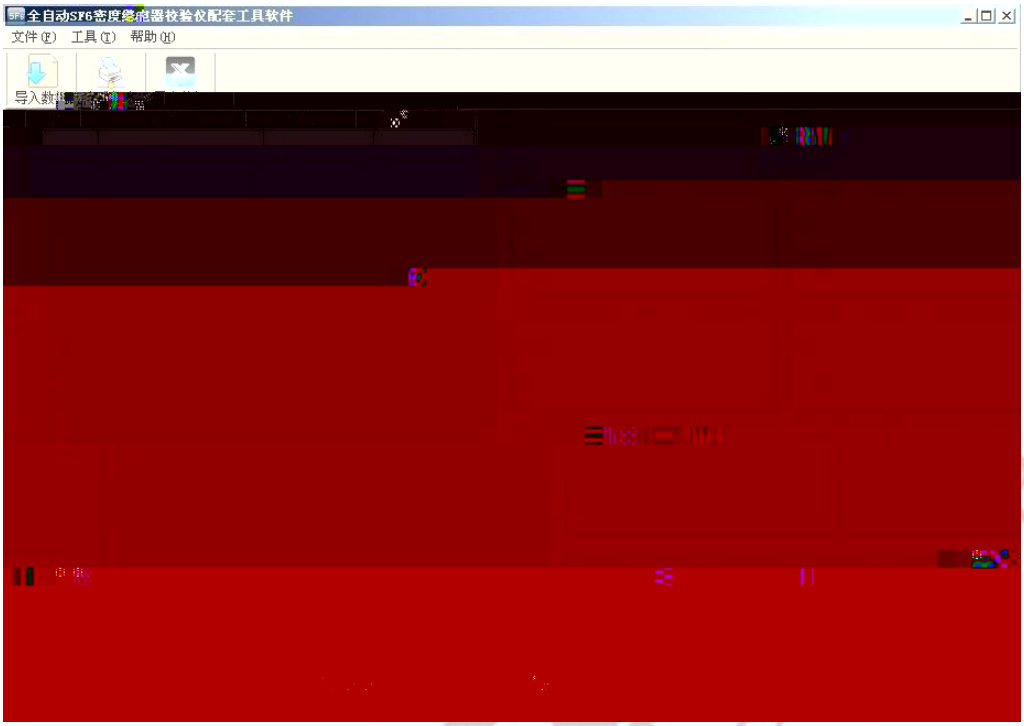


4.2　　SF6

4.2.2　　U　　“　　”　　4.3

4.4

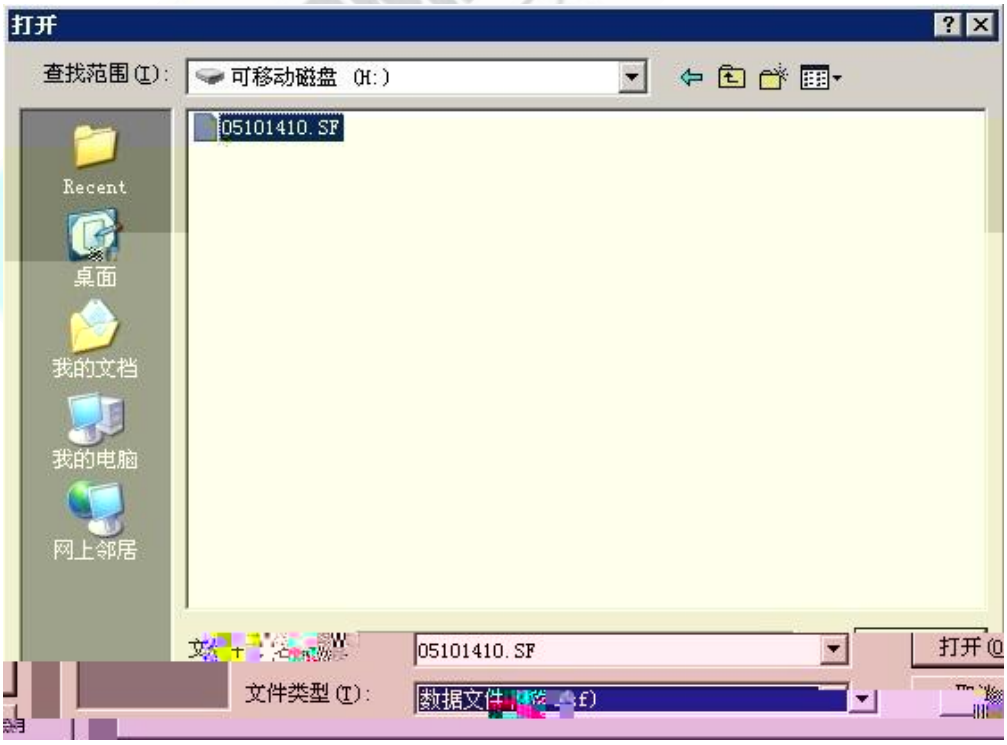


4.3

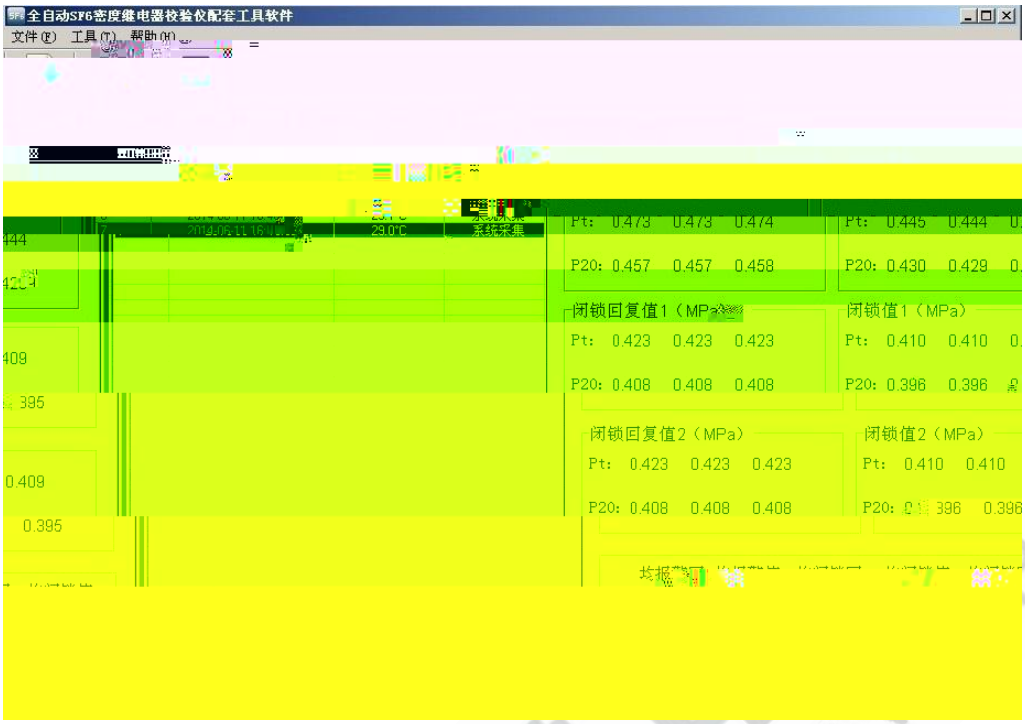
全自动SF6密度继电器校验仪配套工具软件
文件(F) 工具(T) 帮助(H)
29.0℃
系统采集
Pt: 0.473 0.473 0.474
P20: 0.457 0.457 0.458
Pt: 0.445 0.444
P20: 0.430 0.429
闭锁回复值1（MPa）
Pt: 0.423 0.423 0.423
P20: 0.408 0.408 0.408
闭锁值1（MPa）
Pt: 0.410 0.410
闭锁回复值2（MPa）
Pt: 0.423 0.423 0.423
P20: 0.408 0.408 0.408
闭锁值2（MPa）
Pt: 0.410 0.410
0.409
0.395

4.4

4.2.3 “ ”


4.5

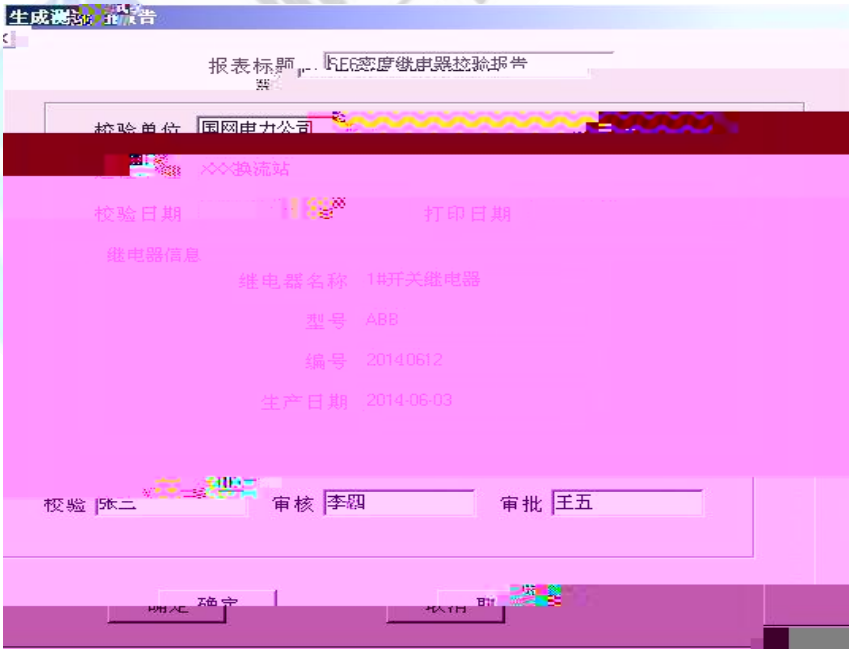
生成测试报告
报表标题 SF6密度继电器校验报告
校验单位 国网电力公司
XX换流站
校验日期
打印日期
继电器信息
继电器名称 1#开关继电器
型号 ABB
编号 20140612
生产日期 2014-06-03
校验 张三
审核 李四
审批 王五
确定
取消

4.5

“ ” A4

4.6

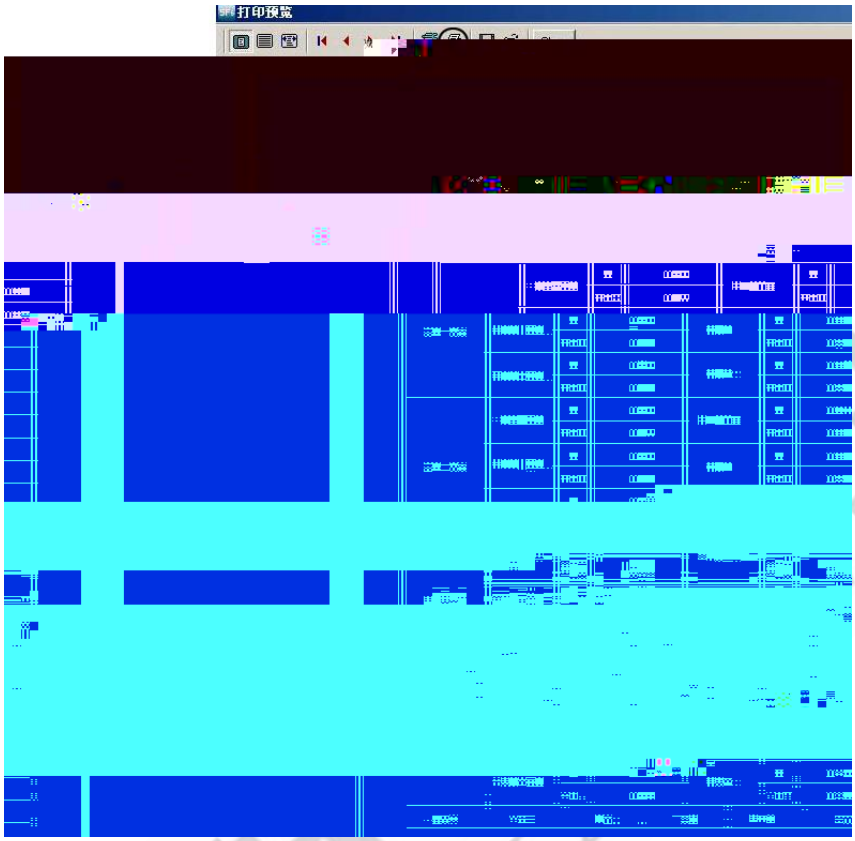

4.6 SF6

4.2.4 “ ” “ ”

Excel


4.7



4.7 SF6


• ˎᗡ‡ˎᗡ∃ ˬ∃ ˜ˬ Oiᵈ@ ˬ ˜ ᵐ " ᵀ

5.1

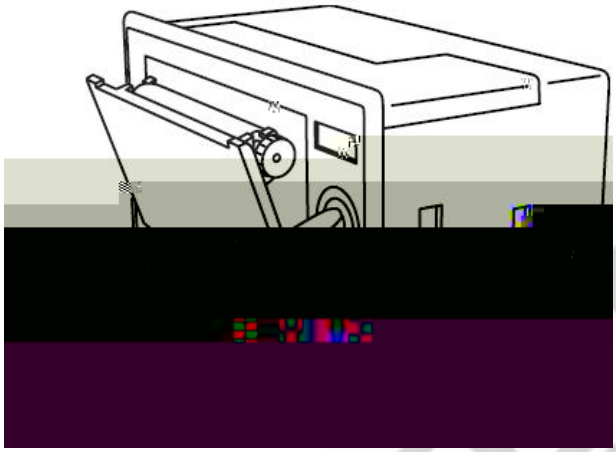


5.1

5.2

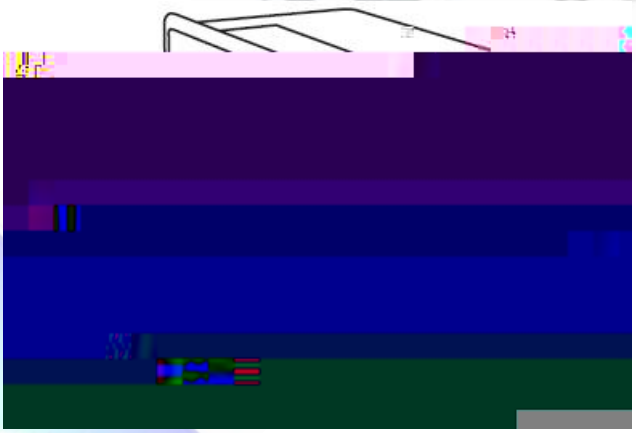

5.2

5.3

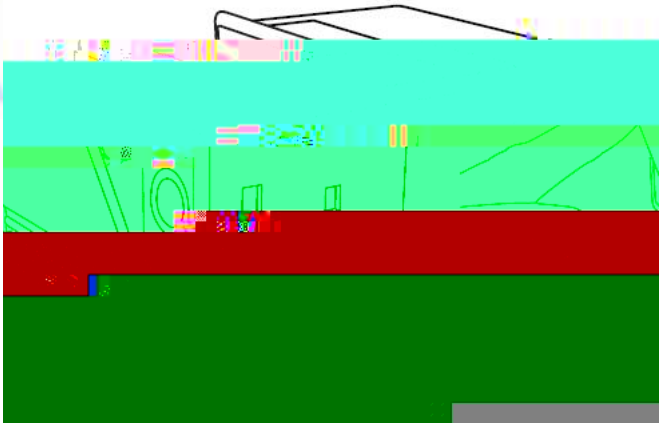


5.3

1.

0.2MPa

2.

4-5MPa

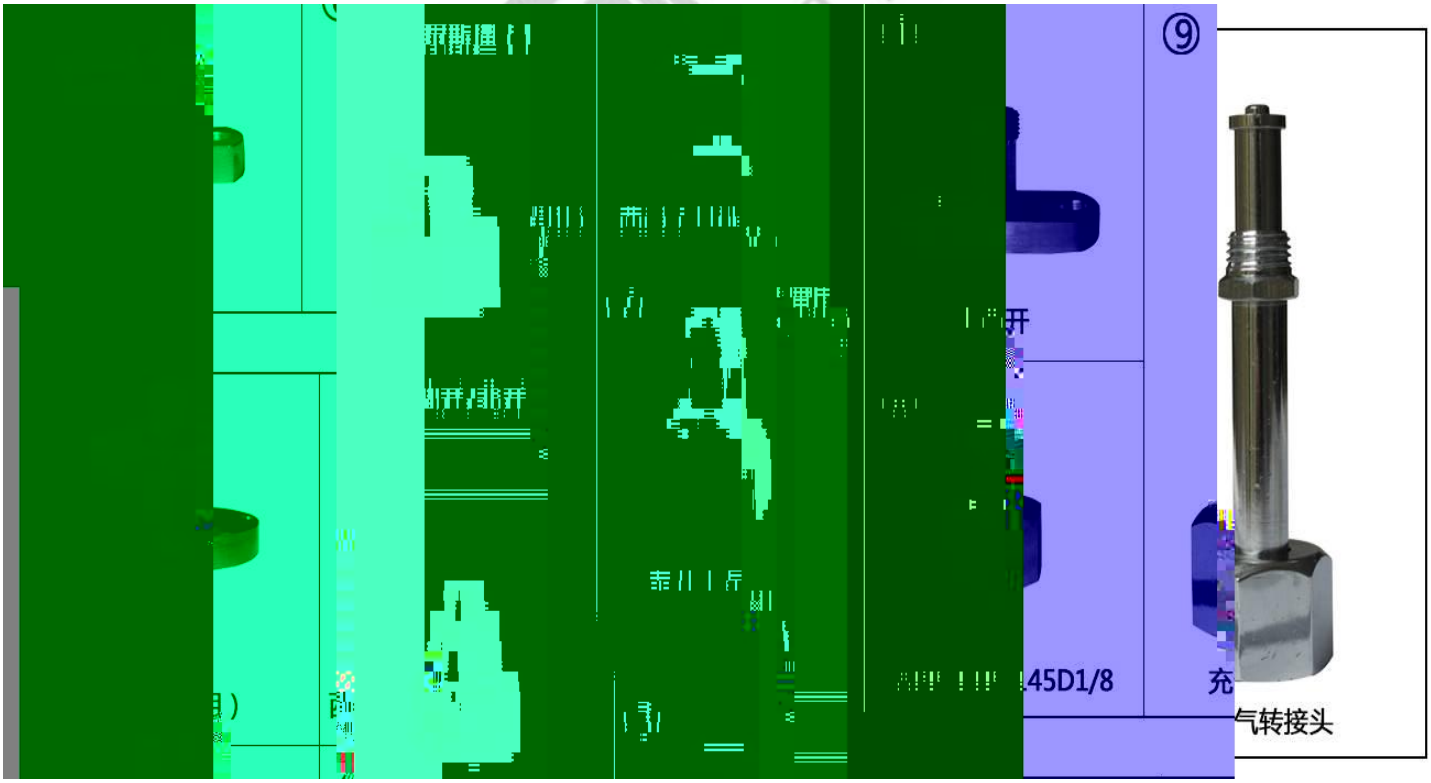

AC 220V